


UWAGI:

- Zasilanie budynku odbywa się z linii napowietrznej, poprzez tablicę pomiarową TL znajdującą się na elewacji tylnej budynku.
- Projektuje się wymianę ist. wlv zasilającego budynek
- Rozbiórbowanie układu pomiarowego w celu modernizacji wlv należy zgłosić min. na 2 tyg. przed przystąpieniem do prac w zakładzie energetycznym. Koszty rozbiórbowania i ponownego zapiłbowania układu pomiarowego ponosi wykonawca robót.
- Inwestor posiada podpisną umowę świadczenia usług z zakładem energetycznym i nie wymaga ona renegeccji, zakres prac nie wpływa na ogólny bilans energetyczny budynku.

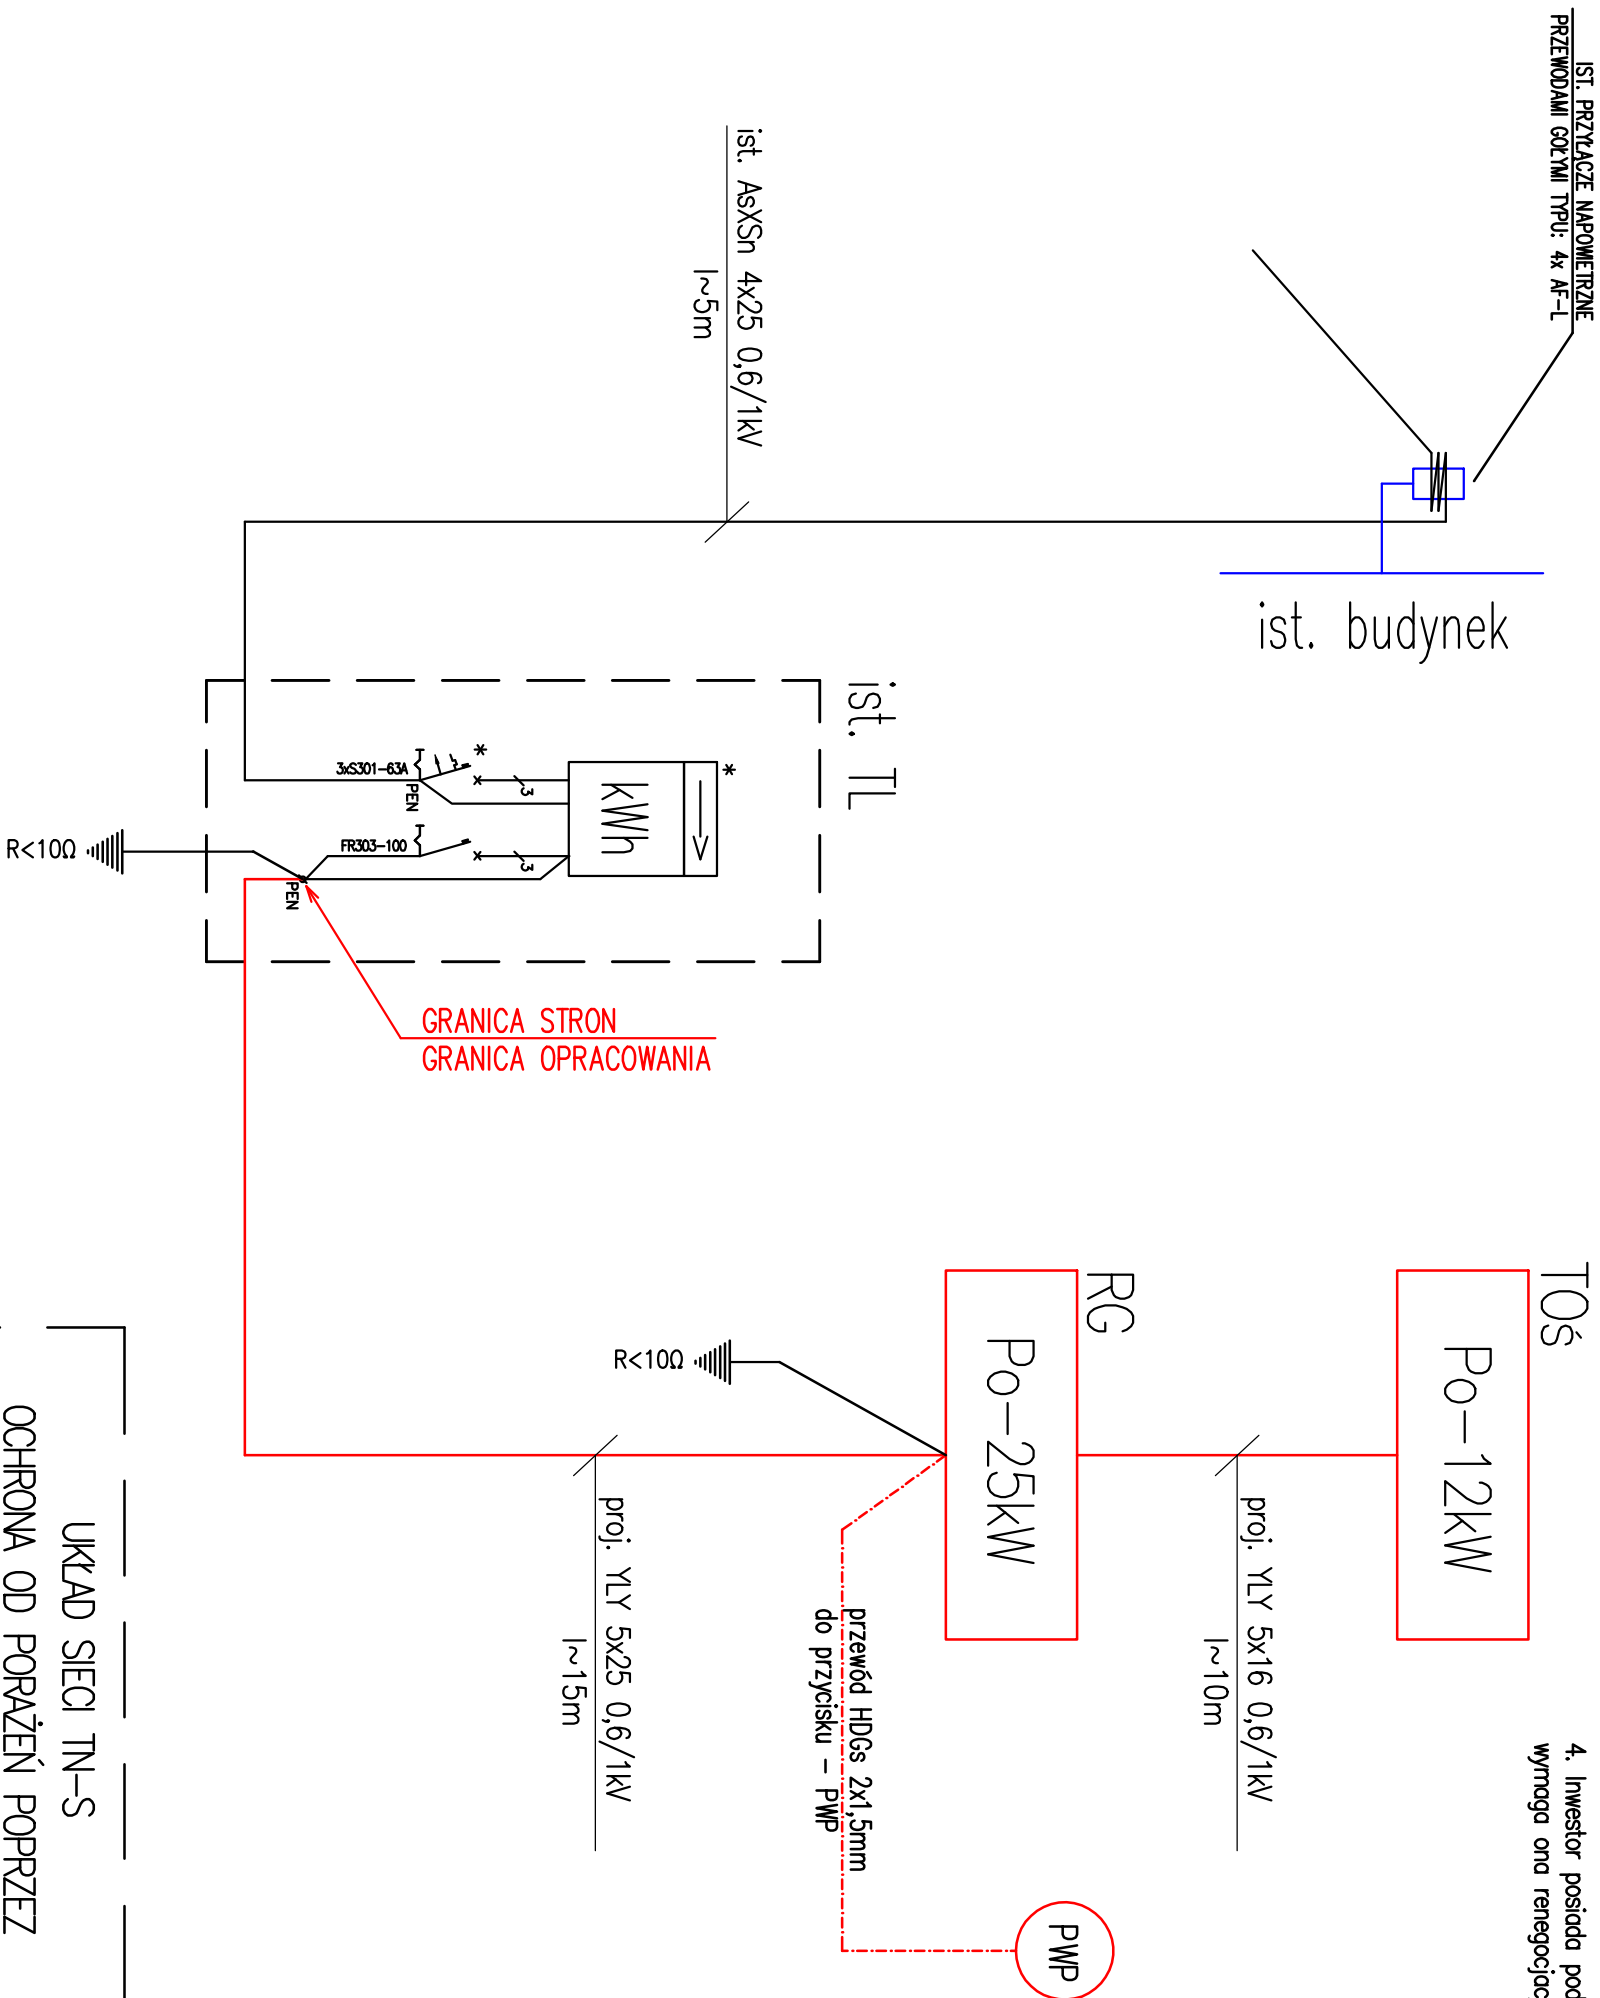

UKŁAD SIECI TN-S  
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZECZ  
SAMOCZYNNIE WVL. ZASILANIA

|                           |                                                             |                |         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| PBW:<br>SCHEMAT ZASILANIA |                                                             |                |         |
| INWESTYCJA:               | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukini          |                |         |
| ADRES                     | dz. nr 270, obręb Kukinia, gm. Ustronie Morskie             |                |         |
| INWESTYCJA:               | Gmina Ustronie Morskie, ul. Roho 2, 78-111 Ustronie Morskie |                |         |
| INWESTOR :                | Gmina Ustronie Morskie, ul. Roho 2, 78-111 Ustronie Morskie |                |         |
| OPRACOWAŁ:                |                                                             | nr upr.        | podpis  |
| INST. ELEKTRYCZNE         | mgr inż. Piotr Markowski                                    | ZP/0218/PCE/11 |         |
| INST. ELEKTRYCZNE         | mgr inż. Mariusz Piątkowski                                 | ZP/0125/PCE/11 |         |
| INST. ELEKTRYCZNE         |                                                             |                |         |
| INST. ELEKTRYCZNE         |                                                             |                |         |
| pieczęćko21.jpg           |                                                             | DATA:          | 03.2014 |
|                           |                                                             | SKALA:         | 1:100   |
|                           |                                                             | NR RYS.:       | IE1     |