


ZJEZDŻALNIA WODNA

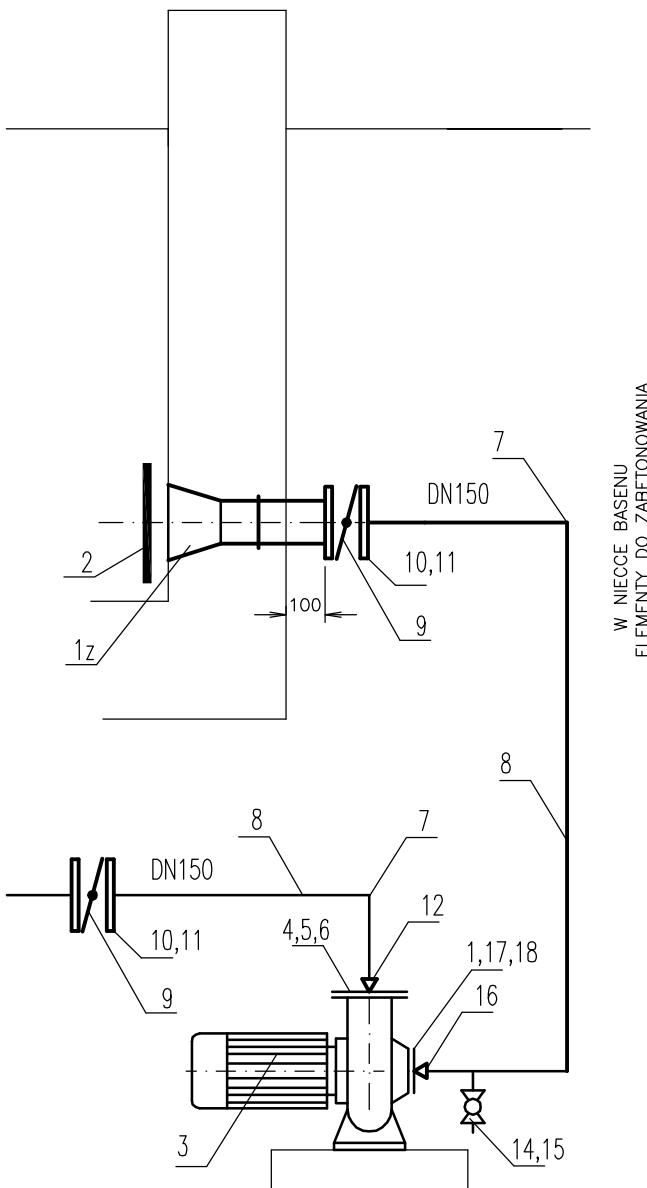

W NIECE BASENU
ELEMENTY DO ZABETONOWANIA

| Poz. | Wyszczególnienie | Ilość | nr kat. | Uwagi |
|------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1z | Kraciec ssawny D225 | 2 | | INOX/JKL |
| 1 | Uszczelka D140 | 1 | FQPV140.3 | Inter App |
| 2 | Płytki ssawna 500X500(D225) | 2 | | INOX/JKL |
| 3 | Pompa typ 100-270/0754-GF | 1 | N=7.5 kW | HERBORNER |
| 4 | Uszczelka D110 | 1 | FQPV110.3 | Inter App |
| 5 | Tuleja kołnierzowa 110 | 1 | QRV110 | Inter App |
| 6 | Kołnierz luźny D110 | 1 | ODV110 | |
| 7 | Kolano D160 | 8 | GIV160 | Inter App |
| 8 | Rura D160 | 24 mb | R10V160 | Inter App |
| 9 | Zawór kłapowy Dn150 | 2 | Z011/S | EBRO |
| 10 | Tuleja kołnierzowa D160 | 6 | QRV160 | Inter App |
| 11 | Kołnierz luźny D160 | 6 | ODV160 | Inter App |
| 12 | Zwężka D160/D110 | 1 | DIV090063 | Inter App |
| 13 | | | | |
| 14 | Zawór kulowy D25 | 1 | VKIV025.3 | Inter App |
| 15 | Rura D25 | 0.5mb | R16V025 | Inter App |
| 16 | Zwężka D160/D140 | 1 | DIV160140 | Inter App |
| 17 | Tuleja kołnierzowa D140 | 1 | QRV140 | Inter App |
| 18 | Kołnierz luźny D140 | 1 | ODV140 | Inter App |

UWAGA

1. Wymiary podawane są do osi i powierzchni żelbetu bez wykończenia.
2. Wszystkie wyjścia elementów dokładnie zabezpieczyć przed zalaniem betonem.
3. Konstrukcja płytki ssawnej musi uniemożliwić "przyssanie" kąpiących się osób